


Oznaczenia wypustów i gniazd:

GA7.1 - gniazdo 230V/16A - zasilanie gabloty 7.1
GA7.2 - gniazdo 230V/16A - zasilanie gabloty 7.2
OS1 - wypust elektryczny i magistrali DALI dla linii K1
OS2 - wypust elektryczny i magistrali DALI dla opraw W1,O1.1,O1.2,L1,G1,G2
OS3 - wypust elektryczny i magistrali DALI dla opraw W2,O2.1,O2.2,L2,G3,G4,EK


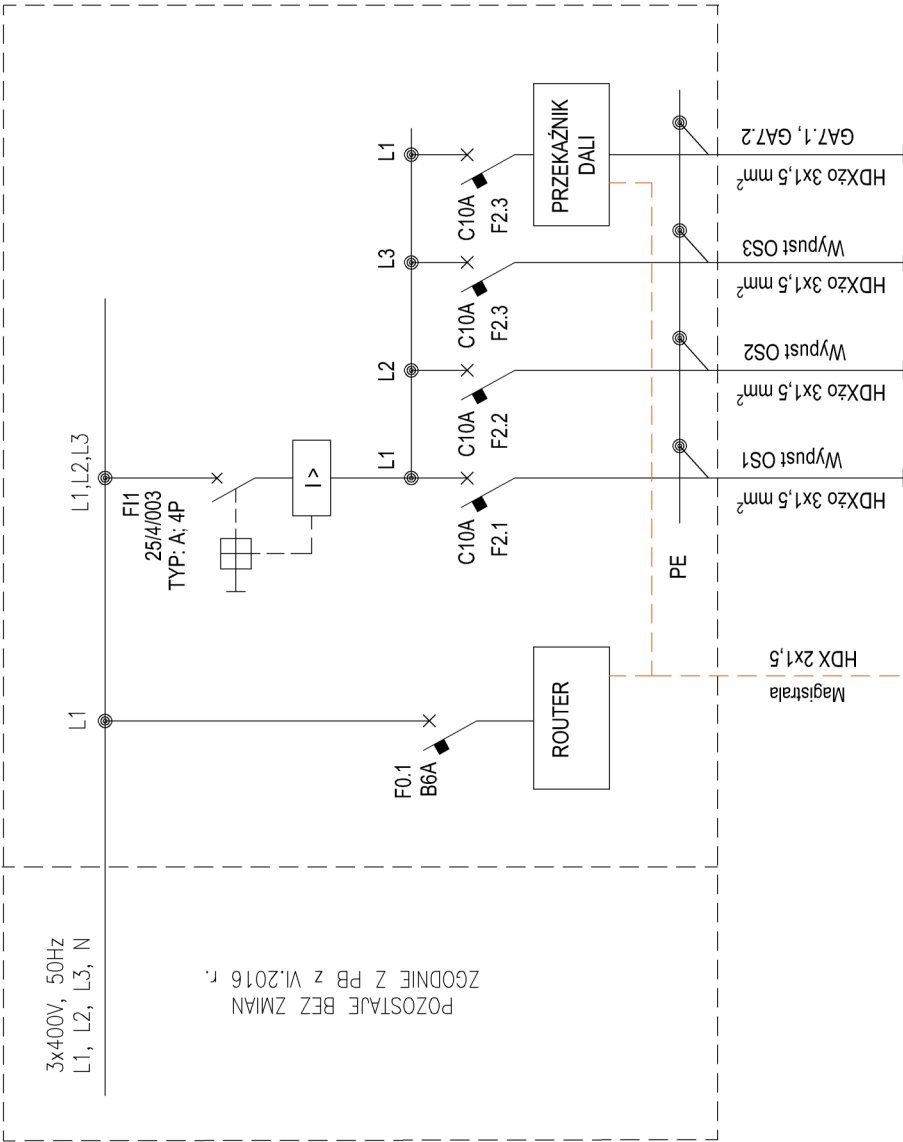


OŚWIETLENIE KOPUŁY
0,27 kW

OŚW. ŚCIAN POMIĘDZY GZYMSAMI
0,14 kW

OŚWIETLENIE WNĘTRZA
0,24 kW

OŚWIETLENIE GABLOT
0,14 kW



Uwaga Wymiary i wielkości sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót. Odstępstwa od projektu uzgodnić z Projektantem.		Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.	
autor opracowania Pracownia S dr arch. Wnętrz Lukasz Samat tel.: 602 712 793 mail: samat@wp.pl		projekt Aranżacja wystawy stałej pt. Kultura Staropolska	
inwestor / zleceńodawca Zamek Pieszkowa Skala oddział Zamku Królewskiego na Wawelu 32-045 Subszowa		etap Projekt wykonawczy	
rysunek Instalacja elektryczna Rozbudowa rozdzielnic Kaplicy		autor rysunku mgr inż. Robert Siudut	
data XII 2019	skala -:-	rys. nr EL 1.3	